




1. CONEXIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

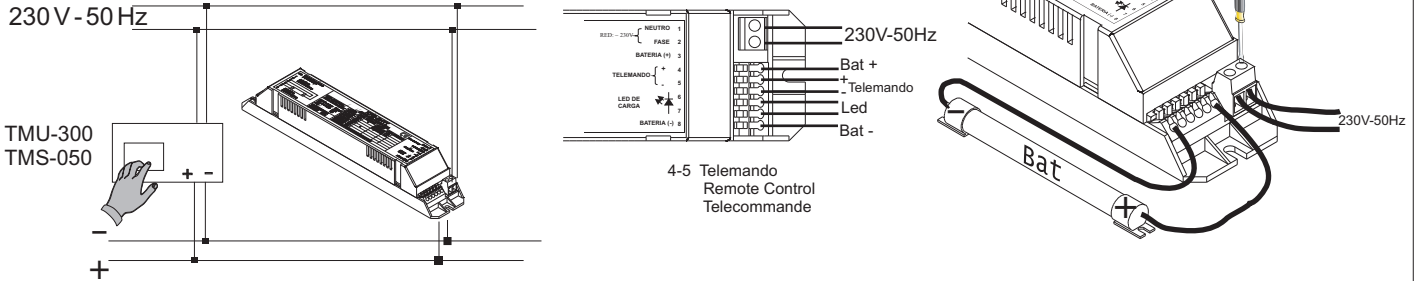



2. CONEXIÓN CON BALASTO MAGNETICO (PARA FUNCIONAMIENTO PERMANENTE)
CONNECTION WITH MAGNETIC BALLAST (FOR MAINTAINED OPERATION)
BRANCHEMENT AVEC BALLAST MAGNÉTIQUE

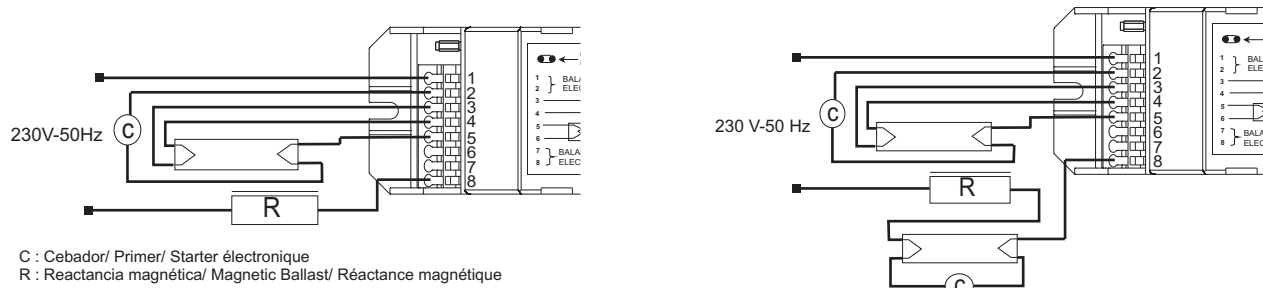

3. CONEXIÓN CON BALASTO ELECTRÓNICO (PARA FUNCIONAMIENTO PERMANENTE)
CONNECTION WITH ELECTRONIC BALLAST (FOR MAINTAINED OPERATION)
BRANCHEMENT AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE

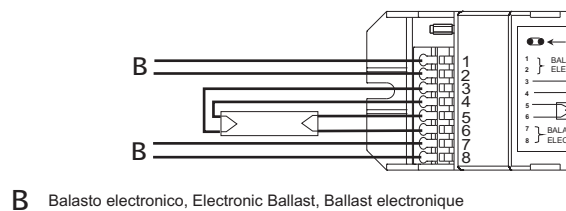



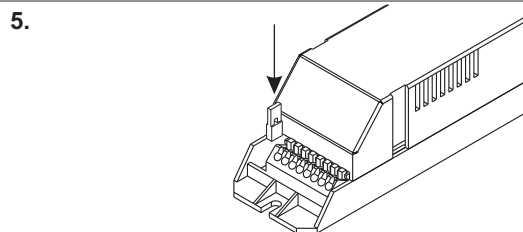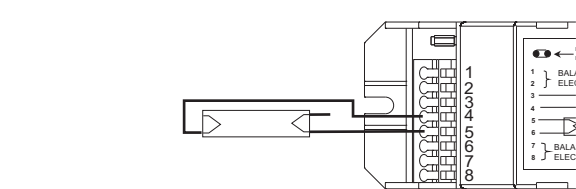

4. CONEXIÓN SIN BALASTO (PARA FUNCIONAMIENTO SOLO COMO EMERGENCIA)
CONNECTION WITHOUT BALLAST (ONLY FOR EMERGENCY OPERATION)
BRANCHEMENT SANS BALLAST



- Para la instalación de tubos marcados con un asterisco (VER TABLA BLF%), será necesario puentear los terminales marcados con asterisco. El KIT se suministra, por defecto, con el puente colocado

- For connecting different tubes (SEE TABLE BLF%). Tubes marked without *, must be connected by removing the connection links between the terminals. The kits is originally supplied with links connected

- Pour l'installation des tubes marqués par un astérisque (VOIR BLF% TABLE), il faudra maintenir toujours le raccordement. Enlever le raccordement pour le reste des tubes

			
KFU-4811C	4.8V-1.6Ah NiCd	> 1 h	230V-50Hz <25mA
KFU-4843C	4.8V-4.0Ah NiCd	> 3 h	230V-50Hz <35mA
KFU-1211C	12V-1.6Ah NiCd	> 1 h	230V-50Hz <40mA

- (ES)** - TIEMPO DE CARGA: 24 h
- CAMBIO DE BATERÍAS: Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de la baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.
- (EN)** - CHARGING TIME: 24 h
- BATTERIES CHANGE: Batteries must be changed when duration is not the same as declared. NOTE: In order to enlarge the life of the batteries it is convenient to make periodical complete discharges (disconnecting the mains supply) at least every 10 weeks.
- (FR)** - DUREE DE CHARGE: 24 h
- REMPLACEMENT DES BATTERIES: Les batteries doivent être remplacées lorsque l'autonomie n'est pas conforme à la durée assignée. NOTE: Afin de prolonger la vie des batteries, il est convenable de réaliser des descargas completas (en débranchant le secteur), au moins toutes les 10 semaines.

IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones.

La instalación y el mantenimiento de la luminaria debe ser realizado por personal cualificado

IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance proceses.

The installation and maintenance of the luminaire must be performed by qualified personnel

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un correct entretien il faut conserver ce mode d'emploi.

L'installation et l'entretien du luminaire ne doit être effectué par du personnel qualifié

TABLA DE RENDIMIENTOS DE LOS KITS CON DIFERENTES LAMPARAS FLUORESCENTES
 TABLE OF PERFORMANCE OF KITS WITH DIFFERENT FLUORESCENT LAMPS
 TABLE DES PERFORMANCES DES KITS AVEC DIFFERENTS LAMPES FLUORESCENTES

BLF %

		4811	4843	1211
T8 (G13)	18W	14 *	14 *	26 *
	36W	10 *	10 *	27 *
	58W	5	5	20 *
	70W	-	-	14
T5 (G5)	6W	31 *	31 *	53 *
	8W	30 *	30 *	50 *
	14W	16	16	53 *
	21W	13	13	50 *
	24W	13	13	33 *
	28W	12	12	40 *
	35W	10	10	39
	39W	7	7	30 *
	49W	7	7	25
	54W	6	6	20
80W	4	4	15	
TC-S (2G7)	9W	-	-	-
	11W	20 *	20 *	-
TC-L (2G11)	18W	12 *	12 *	25 *
	24W	-	-	-
	34W	-	-	-
	36W	10 *	10 *	23 *
	40W	-	-	25 *
	55W	5	5	22 *
	80W	-	-	14
TC-D (G24q)	18W	15	15	39 *
	26W	12	12	31 *
TC-T (G24q)	32W	11	11	26 *
	42W	-	-	23
2D (GR10q)	16W			44 *
	21W			-
	28W			33 *
	38W			24 *